



ホットシートによる炭酸泉濃度と温度の変化比較テスト

実施日：2016年12月14日 ~ 16日


浴 槽：200リットル

	解放 (14-15日)			ホットシート (15-16日)		
時間	pH	炭酸濃度	温度	pH	炭酸濃度	温度
0:00	4.93	1,225	38.3	4.91	1,275	38.1
16:30	5.19	575	18.8	4.97	1,125	23.1

【結 論】このテストの結果から、炭酸泉の湯面にホットシートを敷くことにより、炭酸泉濃度の低下を大幅に削減でき、翌日溶解する炭酸ガスを大幅に削減できることが裏付けられた。

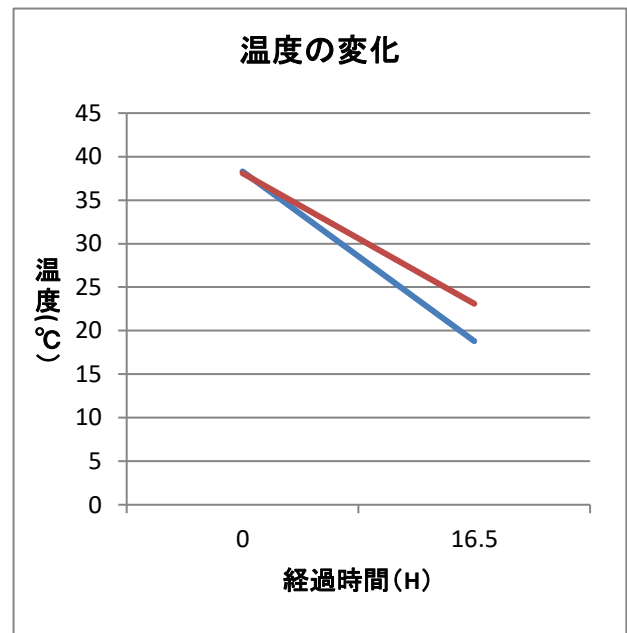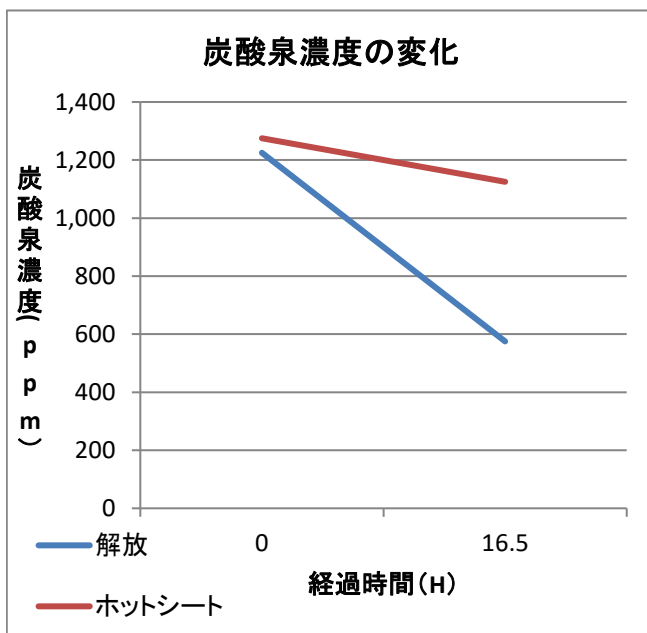

解 放

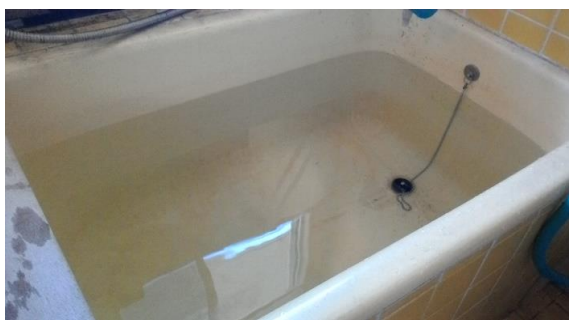

ホットシート

